WATER POG

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด

ระบบผลิตน้ำประปา

(Water Treatment System)

POG SOLVE

คุณสมบัติเด่นของระบบ POG SOLVE

- ผลิตน้ำประปาคุณภาพผ่านมาตรฐาน WHO องค์การอนามัยโลก หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
- ระบบบำบัดน้ำครบวงจรในชุดเดียว (Air-sediment-filer) ติดตั้งง่ายในพื้นที่น้อย
- ใช้งานร่วมได้ทั้ง น้ำดิบผิวดิน และ น้ำบาดาล
- ลดต้นทุนโครงสร้างถาวร
- ใช้ร่วมกับหอถังสูงประปาเดิม
- ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับอปท. และพื้นที่ชุมชนห่างไกล / ใช้งานร่วมกับระบบประปาเดิม
- รับประกันการใช้งาน 2 ปี ตรวจเช็คบำรุงรักษา ทุก 6 เดือน

ตาราเปรียบเทียบ คุณสมบัติแต่ละรุ่น

รายการ	POG Solve Size M	POG Solve Size L
กำลังการผลิต	7 ลบ.ม./ชม.	10 ลบ.ม./ชม.
พื้นที่ติดตั้ง	7 x 9 เมตร	9 x 11.5 เมตร
จำนวนครัวเรือน	51 - 120	121 - 300
ขนาดระบบ	กลาง	ใหญ่
มีหอถังสูงหรือไม่	✗	✗
รูปแบบการติดตั้ง	ระบบรวมอุปกรณ์แบบสำเร็จรูป วางกับพื้น	ระบบรวมอุปกรณ์แบบสำเร็จรูป วางกับพื้น
ราคา (ล้านบาท)	3	4.5
เหมาะสมกับพื้นที่	ตำบลขนาดกลาง	ตำบลขนาดใหญ่
จุดเด่น	รองรับการใช้งานมากขึ้น	ขยายกำลังการผลิต

09-3578-5519 www.pogtanks.com : info@pogtanks.com F : pogtanksthailand

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด

ต้นทุนการผลิตระบบผลิตน้ำประปารุ่นไม่มีหอถังสูง

(Water Treatment System)

POG SOLVE Size L

ต้นทุนสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ

PAC 750 บาท/กระสอบ (25 กก.) กก.ละ 30 บาท

SODA ASH 900 บาท/กระสอบ (40 กก.) กก.ละ 22.5 บาท

CHLORINE 3,000 บาท/ถัง (50 กก.) กก.ละ 60 บาท

ต้นทุนสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ ค่าสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฉลี่ย 1.27 Baht/m³(บาท/หน่วย)

** **หมายเหตุ** ** ปริมาณการฟีดสารเคมีจะขึ้นอยู่กับ คุณภาพของน้ำดิบที่เข้าระบบ

ต้นทุนค่าไฟฟ้า

ค่าไฟ (คิดค่าไฟหน่วยละ 4.5 บาท)

เฉลี่ย 1.4 Baht/m³(บาท/หน่วย)

คิดต้นทุนเป็นรายวัน/รายเดือน

ใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 145 m³

ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 45 หน่วย

ต้นทุนในการผลิตน้ำประปาทั้งหมด

2.67 บาท/หน่วย

ดังนั้น

ต้นทุนค่าสารเคมี	209.5	บาท/วัน	หรือ	6,286.5	บาท/เดือน
ต้นทุนค่าไฟฟ้า	231	บาท/วัน	หรือ	6,930	บาท/เดือน

รวมต้นทุนสารเคมีและค่าไฟฟ้า

440.5 บาท/วัน หรือ 13,216.5 บาท/เดือน

09-3578-5519 www.pogtanks.com : info@pogtanks.com F : pogtanksthailand

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด

ต้นทุนการผลิตระบบผลิตน้ำประปารุ่นไม่มีหอถังสูง

(Water Treatment System)

POG SOLVE Size M

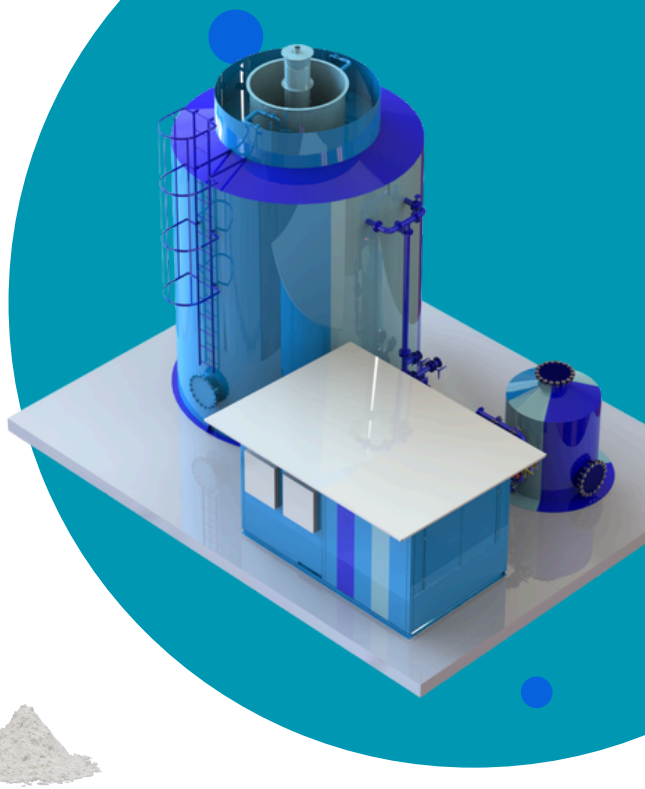

ต้นทุนสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ

PAC 750 บาท/กระสอบ (25 กก.) กก.ละ 30 บาท

SODA ASH 900 บาท/กระสอบ (40 กก.) กก.ละ 22.5 บาท

CHLORINE 3,000 บาท/ถัง (50 กก.) กก.ละ 60 บาท

ต้นทุนสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ ค่าสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฉลี่ย 1.27 Baht/m³(บาท/หน่วย)

** **หมายเหตุ** ** ปริมาณการฟีดสารเคมีจะขึ้นอยู่กับ คุณภาพของน้ำดิบที่เข้าระบบ

ต้นทุนค่าไฟฟ้า

ค่าไฟ (คิดค่าไฟหน่วยละ 4.5 บาท)

เฉลี่ย 1.4 Baht/m³ (บาท/หน่วย)

คิดต้นทุนเป็นรายวัน/รายเดือน

ใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 145 m³

ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 45 หน่วย

ต้นทุนในการผลิตน้ำประปาทั้งหมด

2.67 บาท/หน่วย

ดังนั้น

ต้นทุนค่าสารเคมี	209.5 บาท/วัน	หรือ	6,286.5 บาท/เดือน
ต้นทุนค่าไฟฟ้า	231 บาท/วัน	หรือ	6,930 บาท/เดือน

รวมต้นทุนสารเคมีและค่าไฟฟ้า

440.5 บาท/วัน หรือ 13,216.5 บาท/เดือน

09-3578-5519 www.pogtanks.com : info@pogtanks.com F : pogtanksthailand